



Via Sandro Pertini n. 39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS), Italia
Tel. +39 030 680510 | +39 030 6850555

info@tecosrl.it - www.tecosrl.it

K-BLOC

MODULAR SYSTEM

SISTEMA MODULARE ASSEMBLABILE
PER IMPIANTI SANITARI E IDRONICI


FIS006000_R1 © 0325



GUARDA IL VIDEO


A

**CONFIGURAZIONE
COLLETTORI
IMMAGINE 1-7**

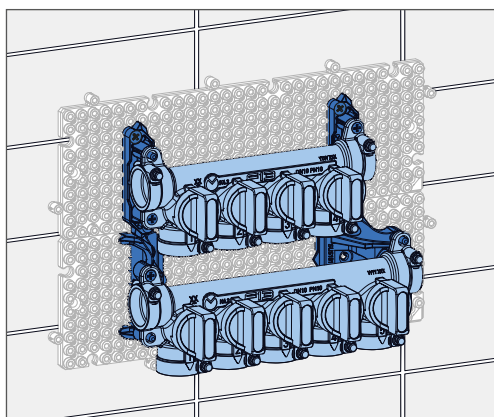


B

**CONFIGURAZIONE COLLETTORI
COMPONIBILI
IMMAGINE 1-4**

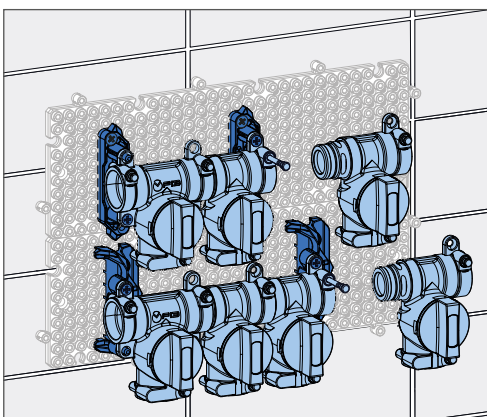


C


**CONFIGURAZIONE KIT CONTATORE
E VALVOLE DIRITTE
IMMAGINE 1-2**

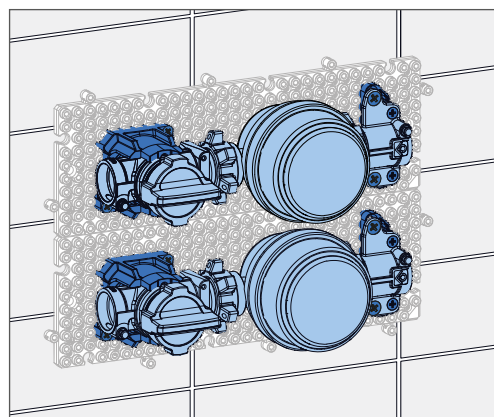

**INSTALLAZIONE ESTERNA
IMMAGINE 1-10**

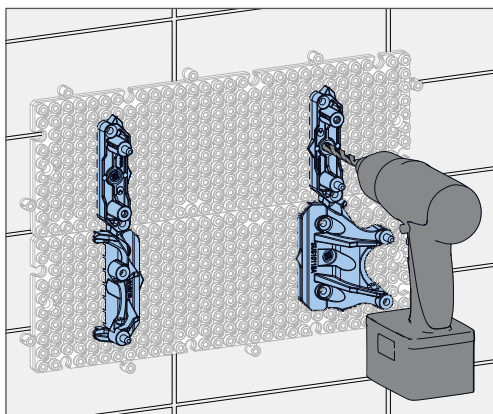


**INSTALLAZIONE CON BOX DA INCASSO
IMMAGINE 1-11**

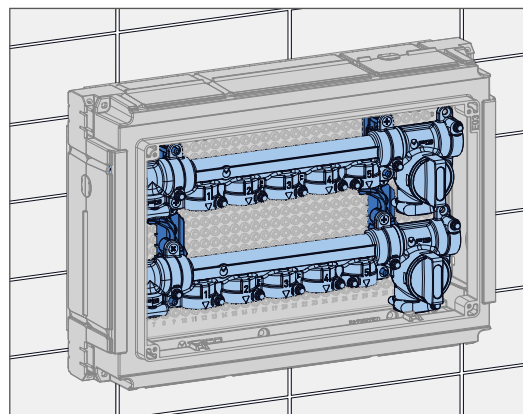

ACCESSORI K-BLOC


**PIASTRA MODULARE TECOFIX
(PER INSTALLAZIONI ESTERNE)**

■ TXA01

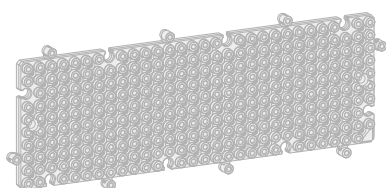


**BOX DA INCASSO TECOFIX
(PER INSTALLAZIONI DA INCASSO)**

■ TXA02

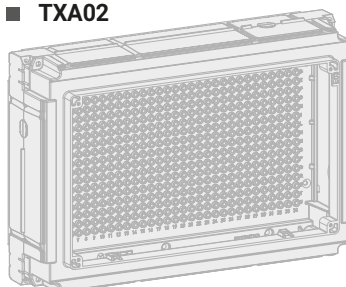


STAFFE DI FISSAGGIO TECOFIX




■ TX001



■ TX002




■ TX003



■ TX004

Misure finestra utile

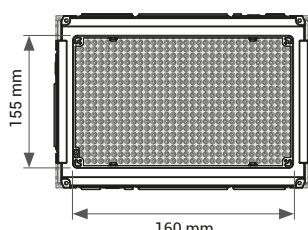

ESEMPI DI CAPIENZA MASSIMA

- N° 2 collettori multi-intercettazione fino a 7 uscite fredde e 6 uscite calde.
- N° 2 collettori con valvole di intercettazione generali, 6 uscite fredde e 5 uscite calde.
- N° 2 gruppi contatore 80 / 110 mm.
- N° 4 valvole motorizzate.




Prima di fissare la composizione, verificarne l'accessibilità appoggiando la parte superiore del box.


**GAMMA
FASTEC[®]
STORE**



VEDI L'INTERA GAMMA SUL SITO




ATTUATORE €100




A

**INSTALLAZIONE DI COLLETTORI CON USCITE DISPARI (ESEMPIO 5+4)
IMMAGINE 1-7**


1

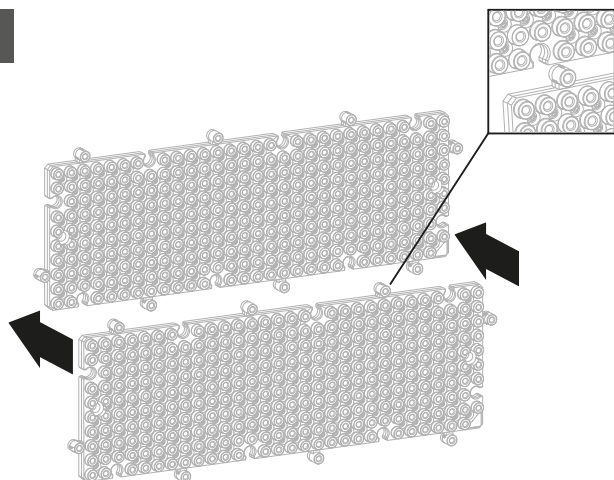


2

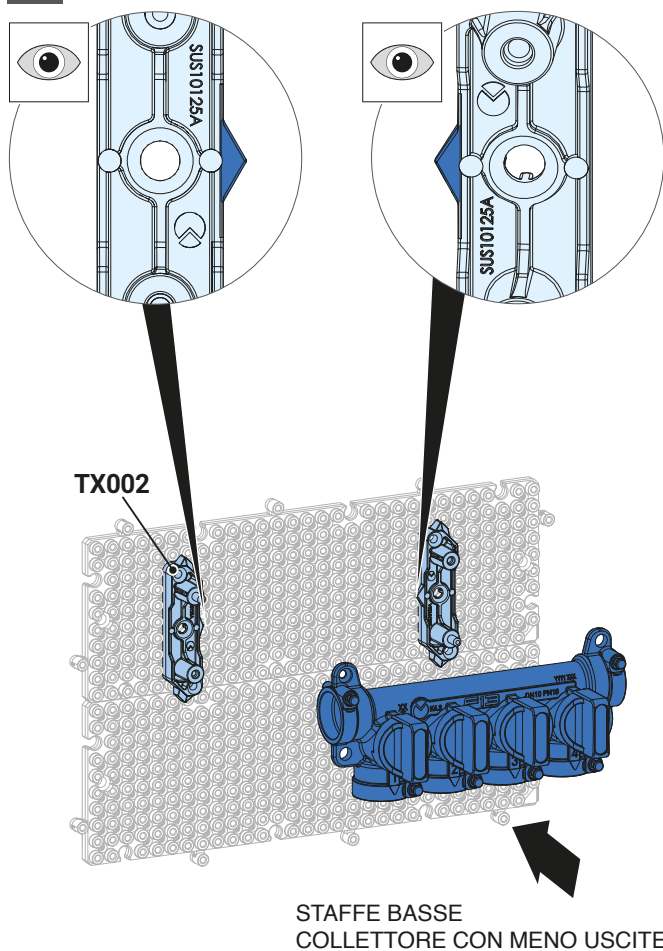


3

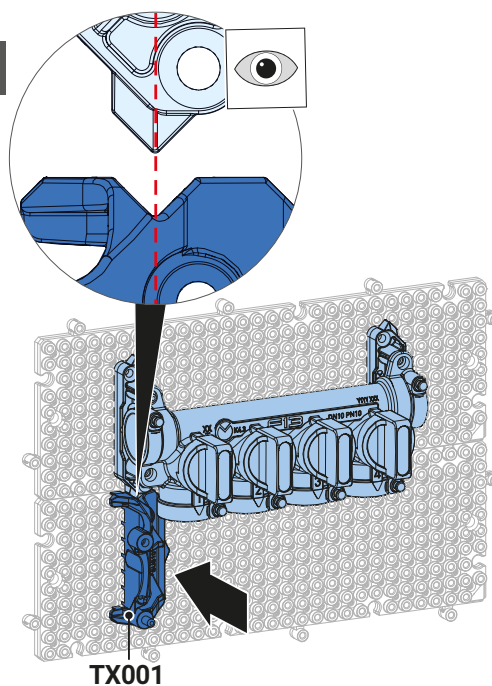

4

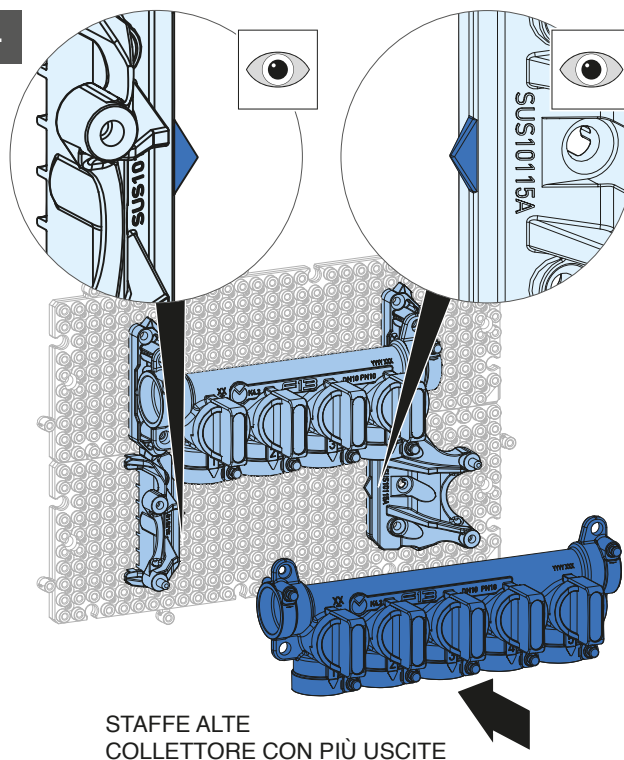


5

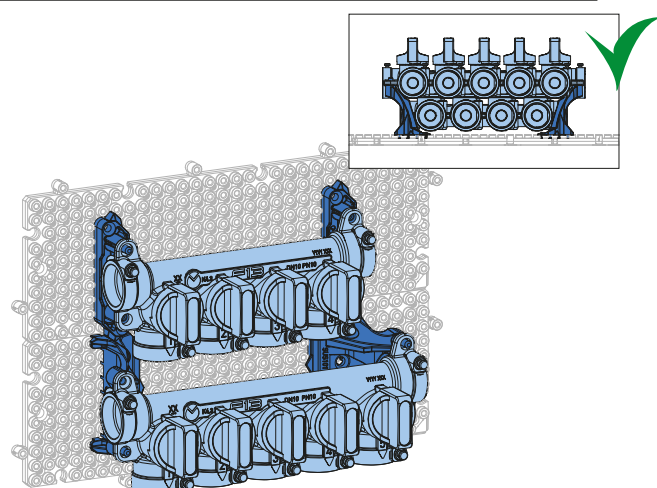


INSTALLAZIONE DI COLLETTORI CON USCITE PARI (ESEMPIO 4+4)



6

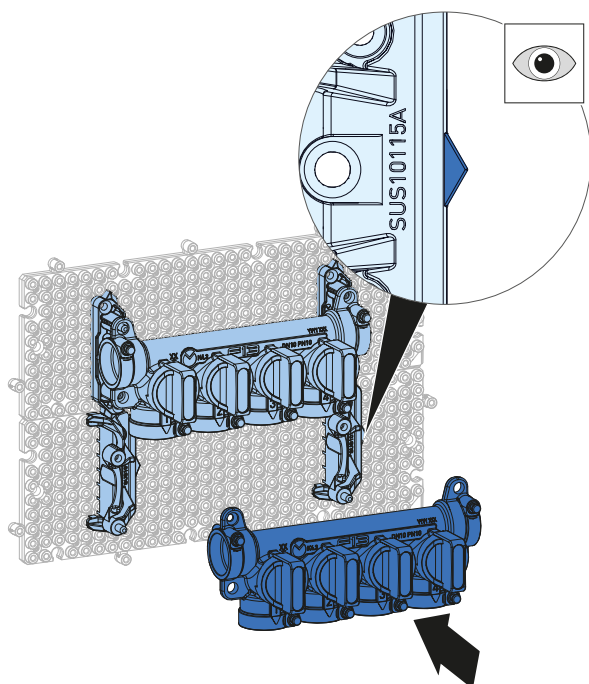

7

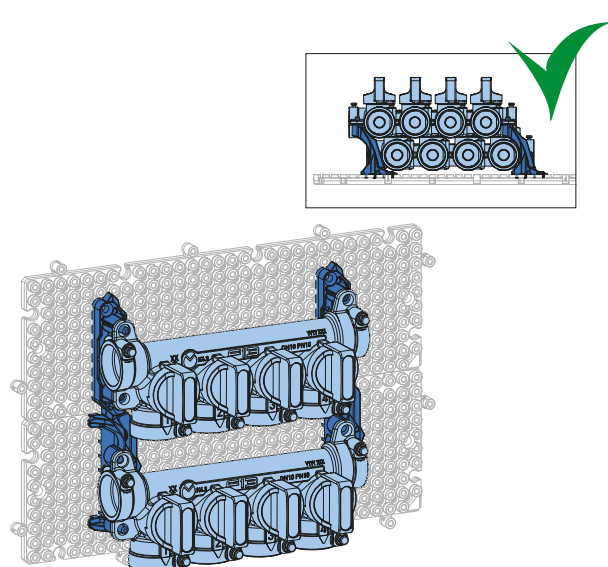



ESEMPI DI APPLICAZIONE

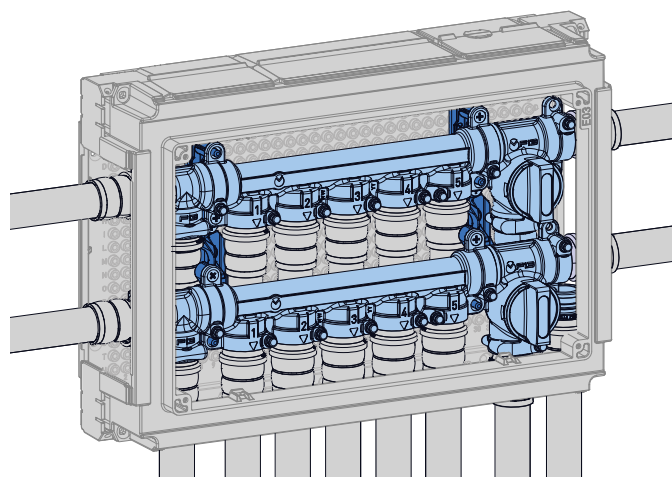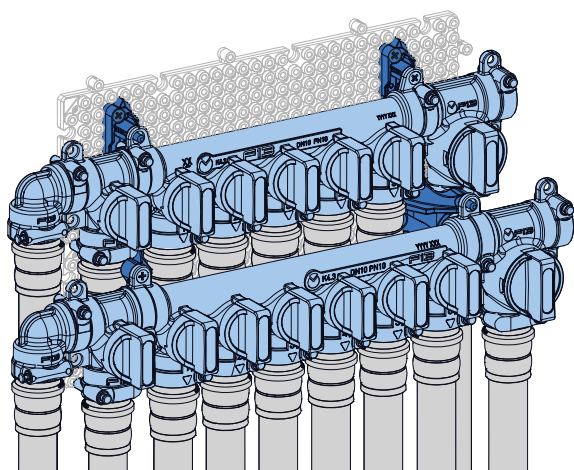



B

**CONFIGURAZIONI COLLETTORI
COMPONIBILI - IMMAGINE 1-4**


VALVOLA A "T" DN10

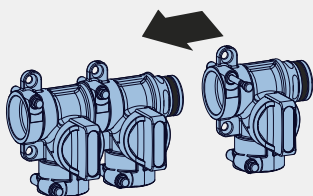


VALVOLA A "T" DN15 KV 5,8

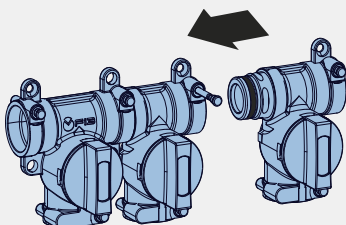


2

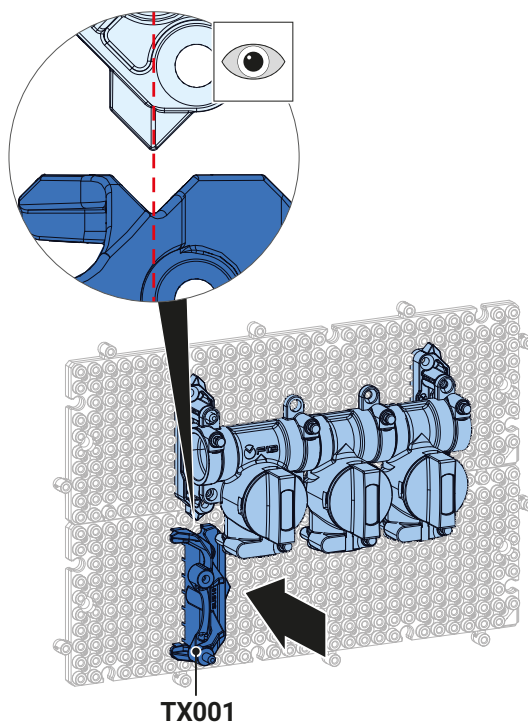



1

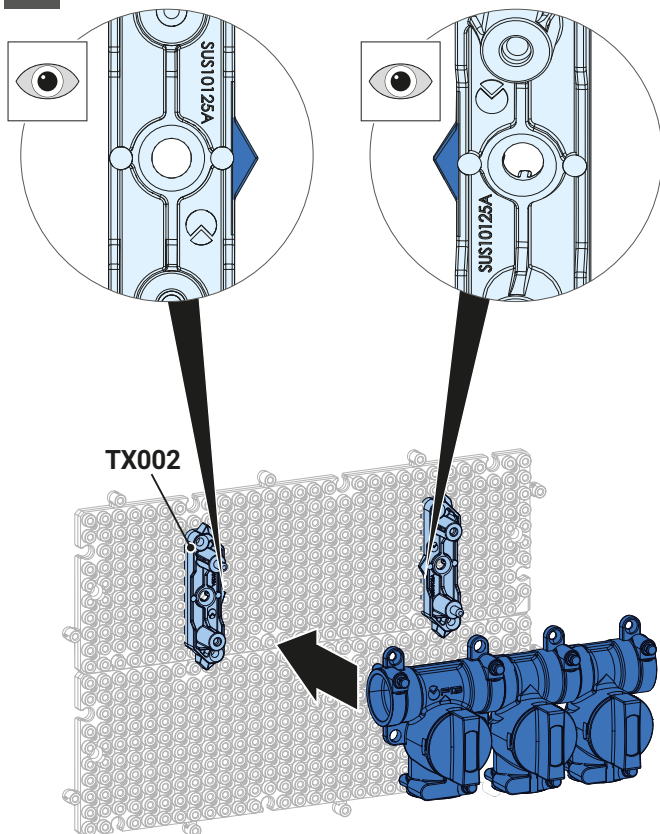



3

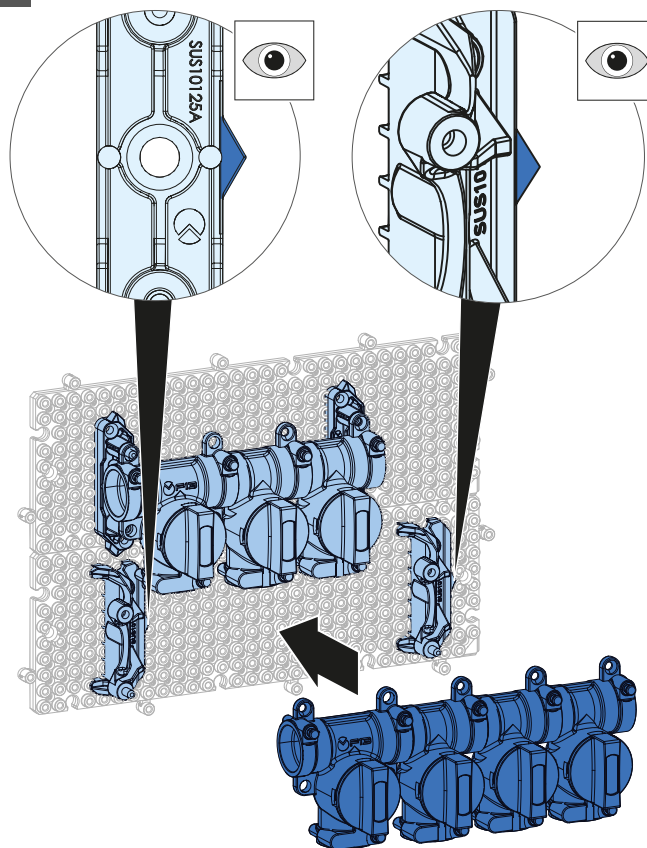

4

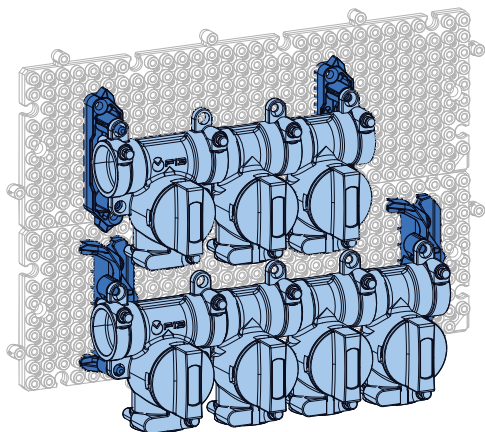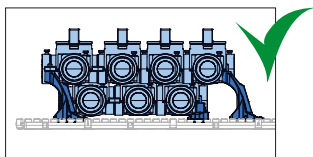

ESEMPI DI APPLICAZIONE

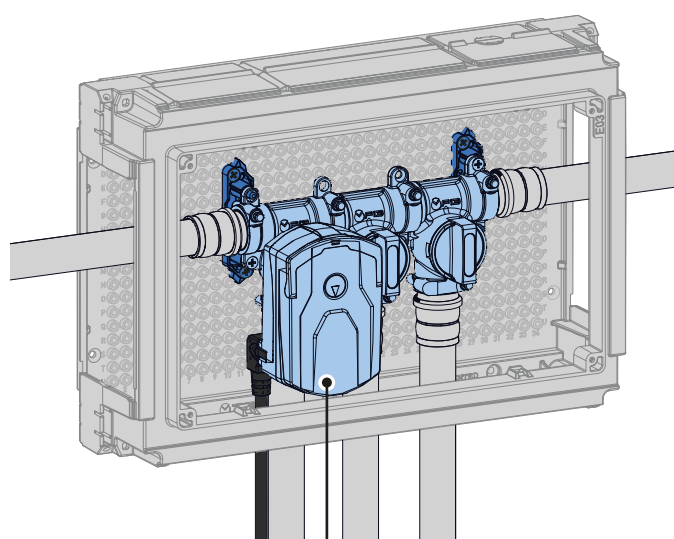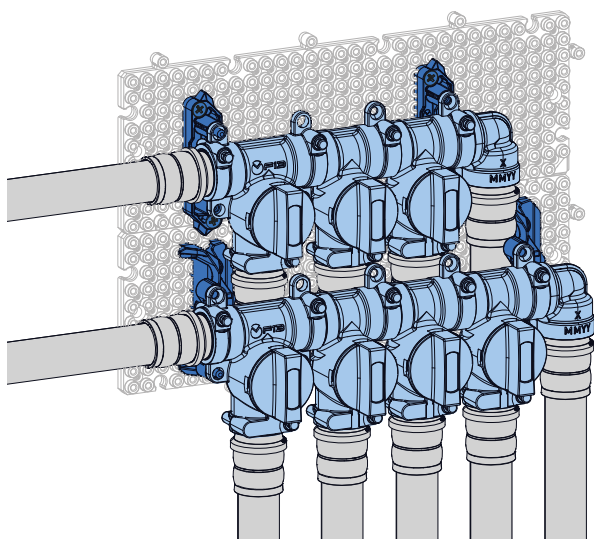


ATTUATORE **E100**


C

CONFIGURAZIONI KIT CONTATORE E VALVOLE DIRITTE - IMMAGINE 1-2

1


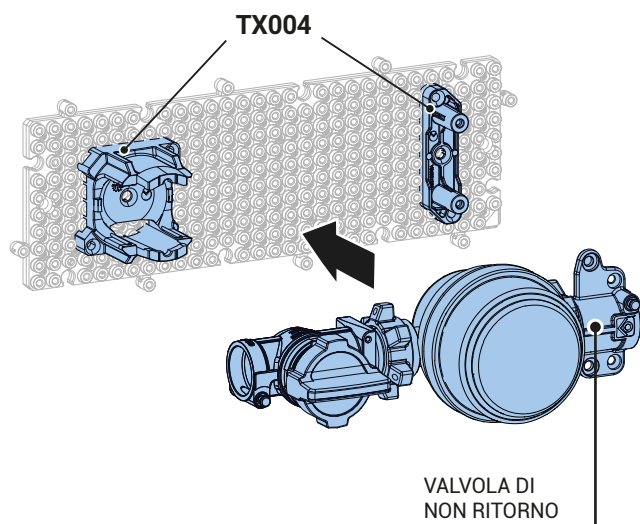


2

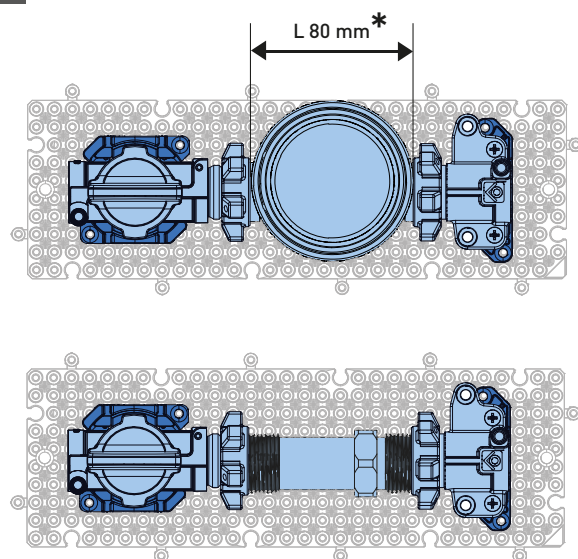

* É possibile utilizzare contatori L110 mm spostando le staffe di montaggio

ESEMPI DI APPLICAZIONE

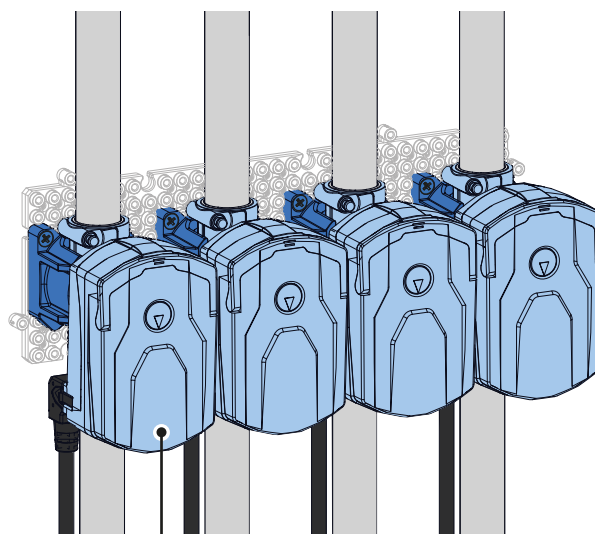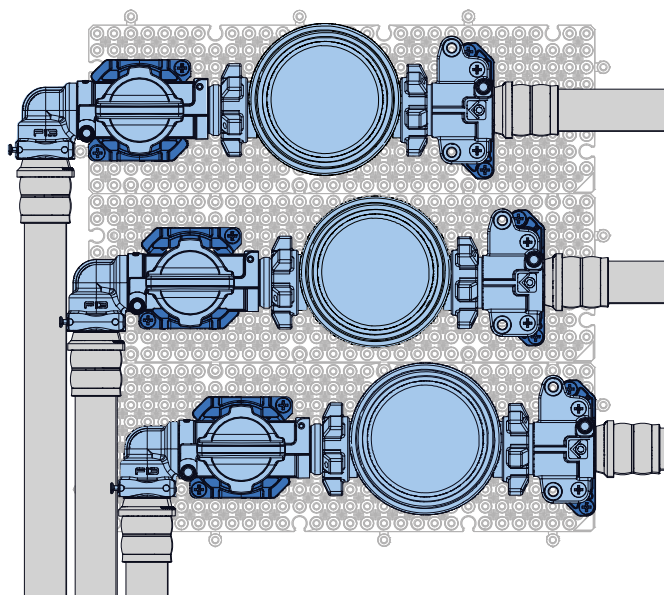


ATTUATORE **€100**

INSTALLAZIONE ESTERNA


(VALIDA PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI)

IMMAGINE 1-10


1

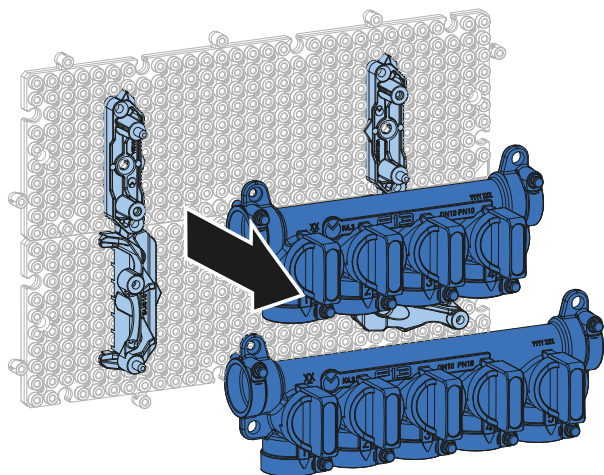


2

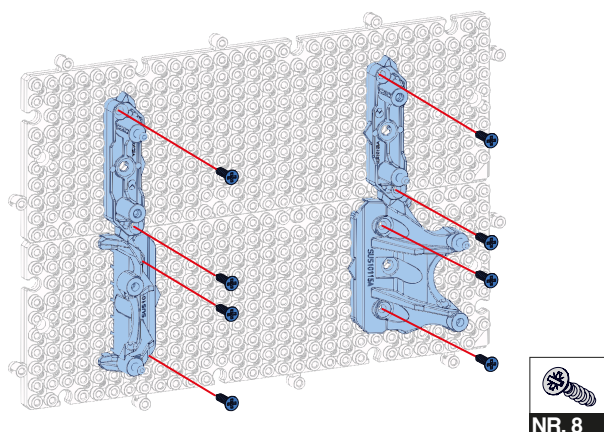


3

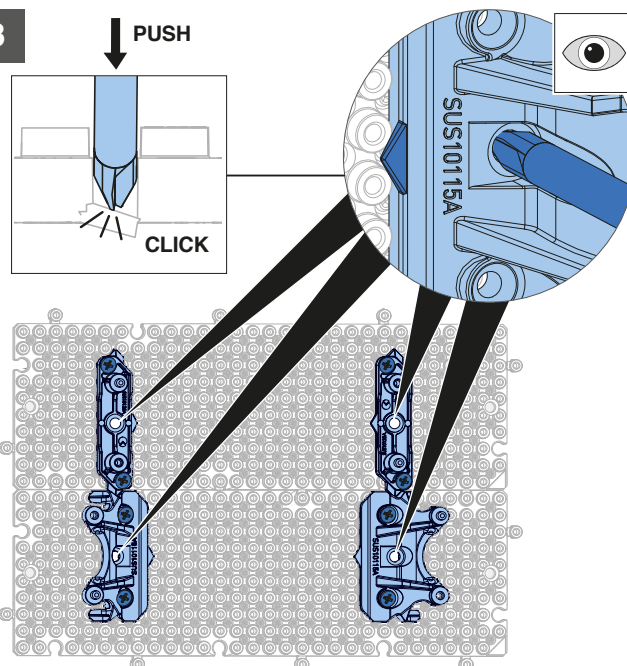


4

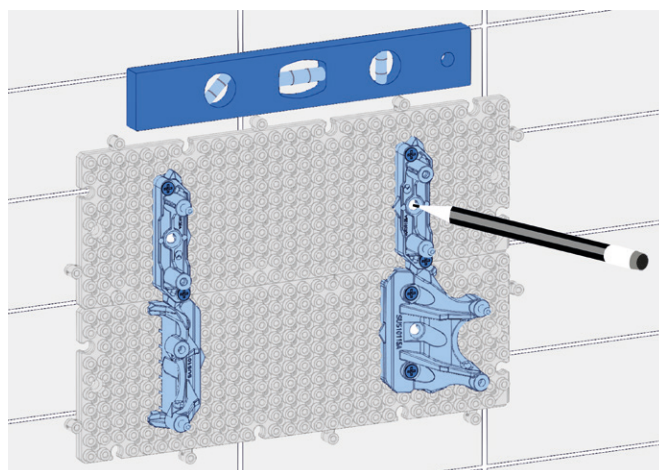


5

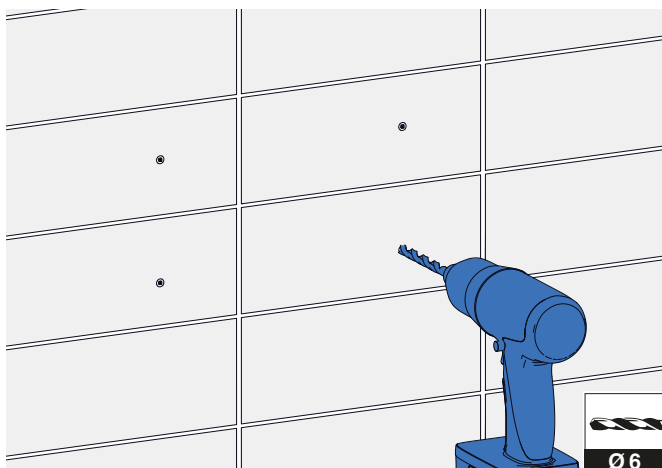


6

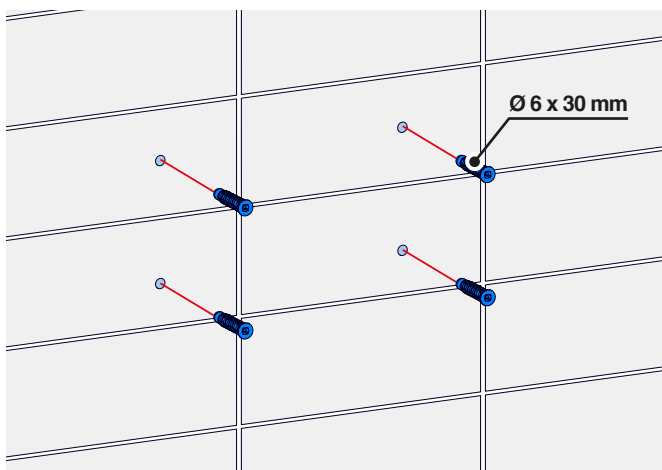


7

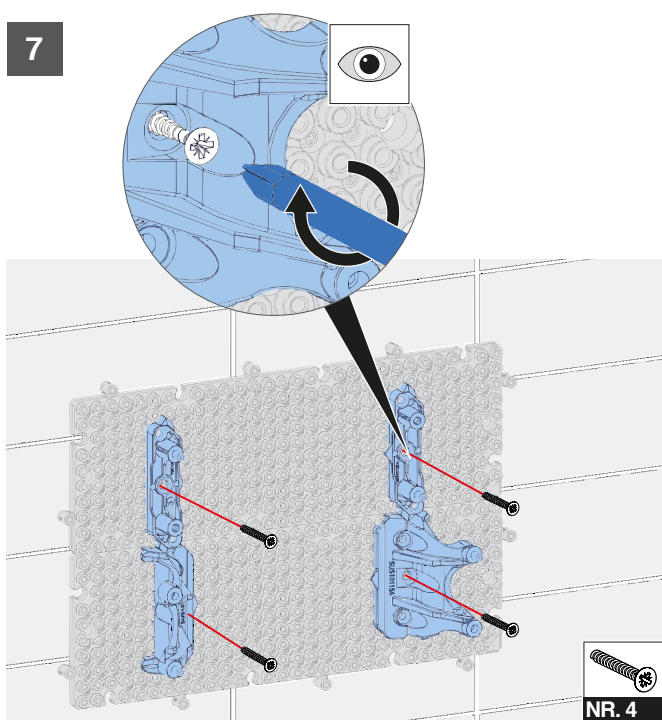


8

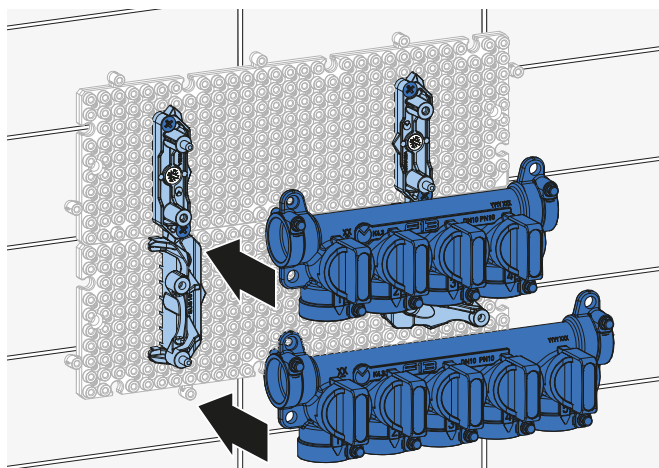

9

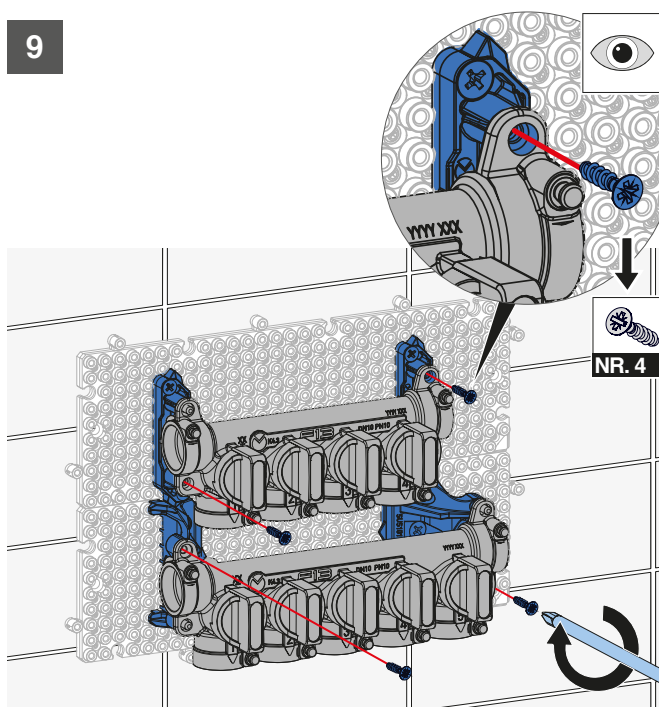



10

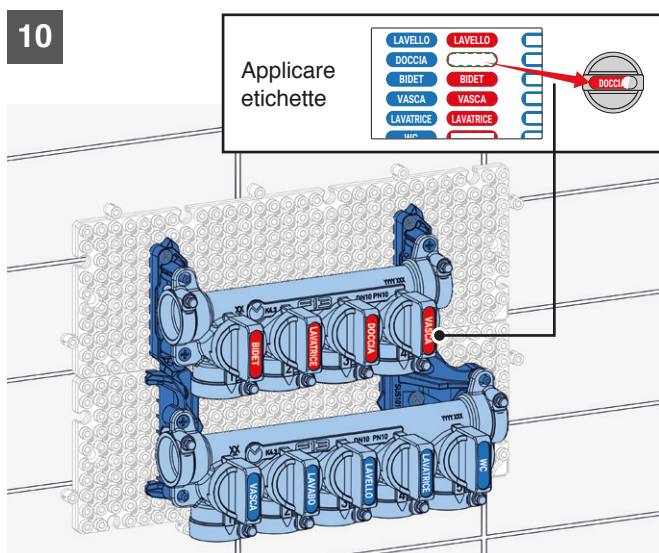

INSTALLAZIONE CON BOX DA INCASSO

IMMAGINE 1-11


1

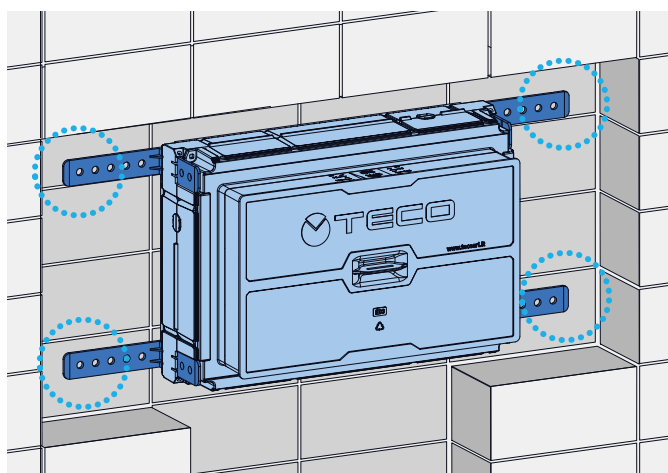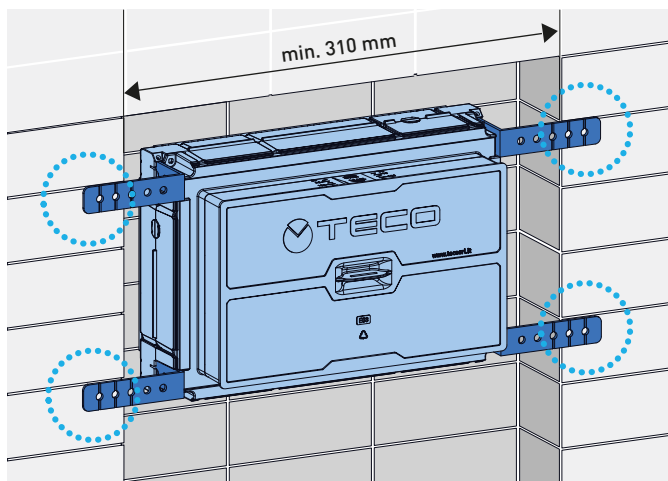


2




Profondità di
installazione

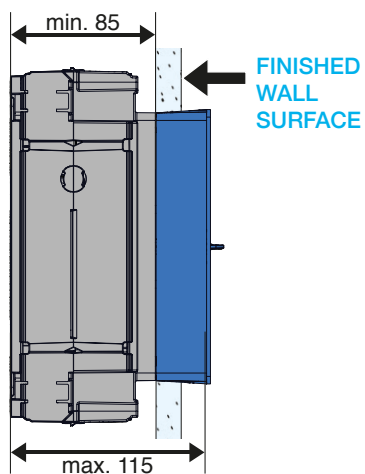


3

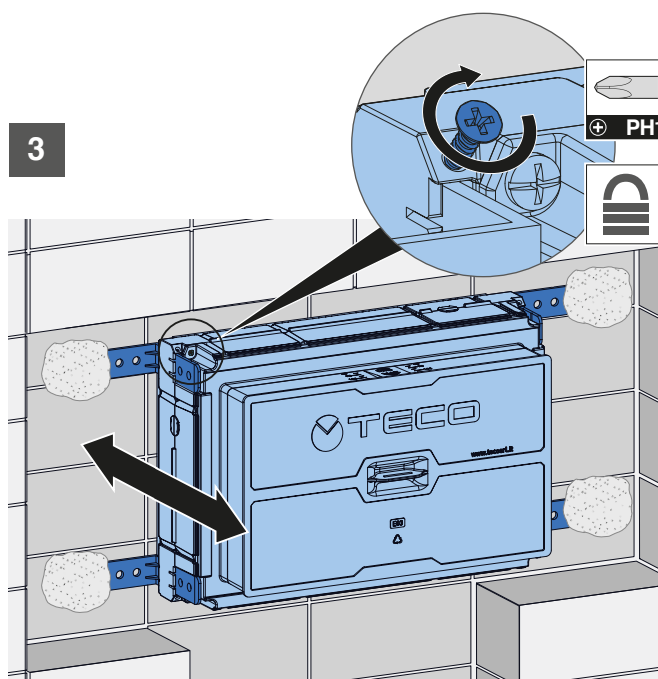


4

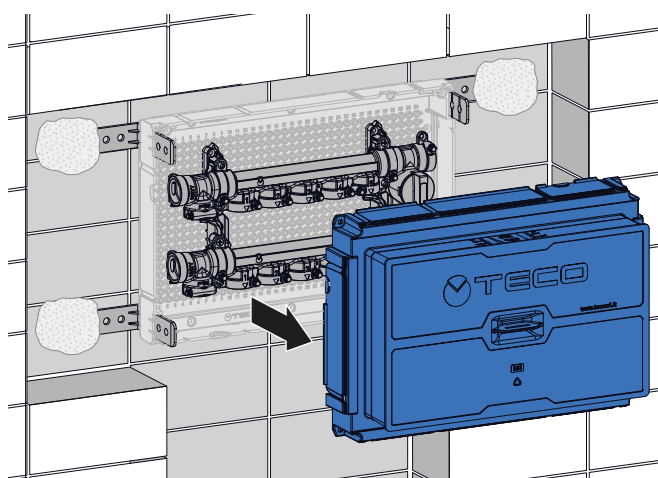


5

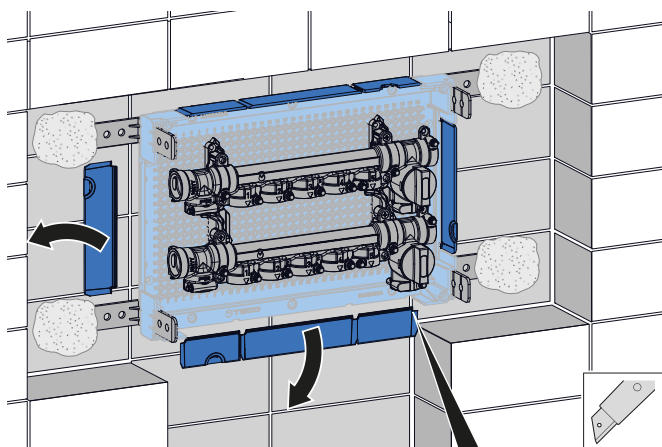

Taglio della scatola
a seconda del tipo
di impianto



6

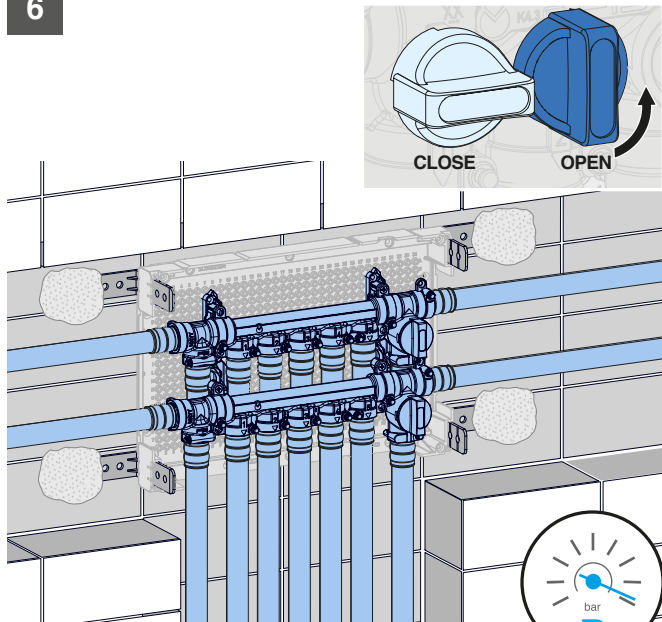


Assicurarsi che il perno sia correttamente inserito prima di mettere
l'impianto in pressione.


Non estrarre il perno ad impianto in pressione.

Non effettuare rotazione dei raccordi con impianto in pressione.


7

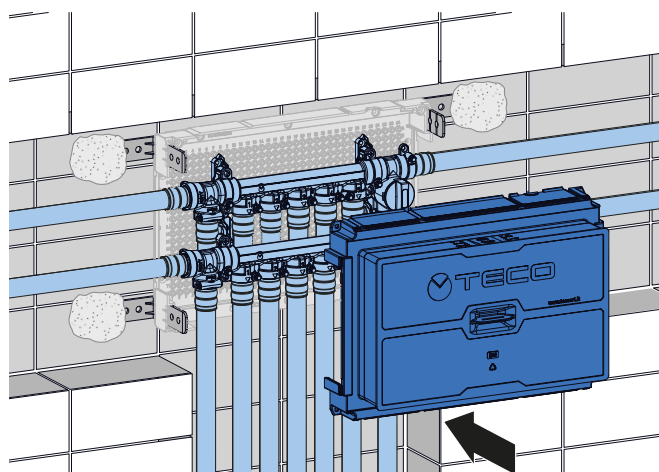


8

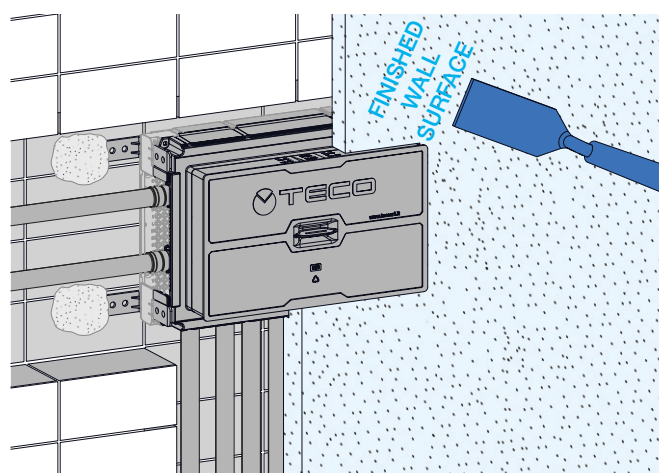

9

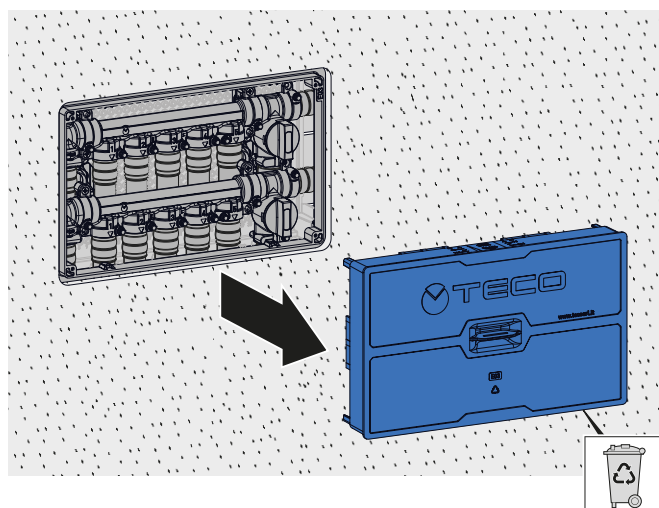

10

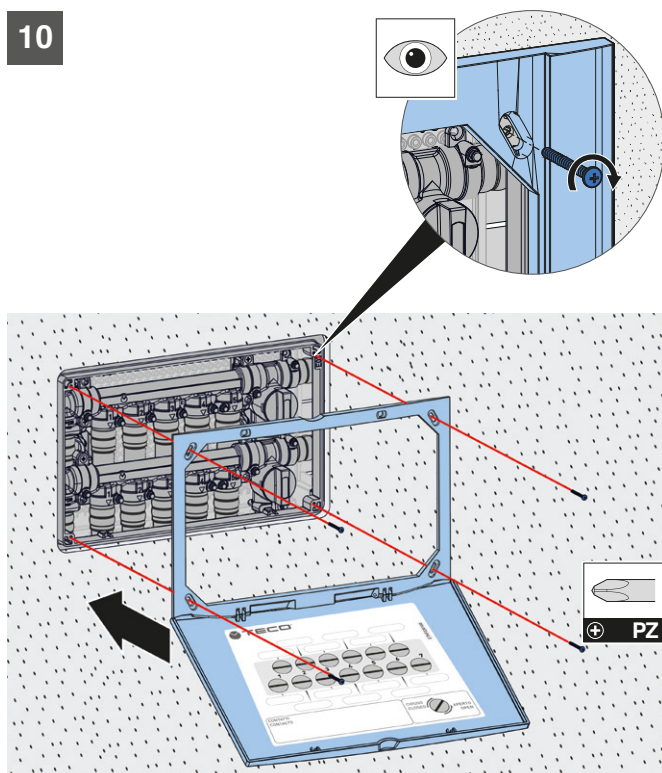

11

